



Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

07FS 1993:1

Utkom från
tryckeriet den
20 jan 1993

Kungörelse om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för yt- och grundvattentillgång i och vid Djupgöl, Kosta i Lessebo kommun;

utfärdad den 21 augusti 1992.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 § vattenlagen följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kosta vattentäkt inklusive sjön Djupgöl i Lessebo kommun. Skyddsområdet är indelat i inre och yttre skyddszon.

- § 1. Vattenskyddsområde skall vara det område som inneslutits av begränsningslinje enligt bifogad karta.
- § 2. Inom inre skyddszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
- § 3. Förvaring, transport och hantering av brandfarliga vätskor skall utföras enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar m.m. (1989:14).

Vidare gäller lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868 resp. 1988:1145) samt lagen om kemiska produkter (SFS 1985:426) och de särskilda bestämmelser om hantering av brandfarliga varor som statens naturvårdsverk utfärdat till skydd mot vattenförorening (SNFS 1990:5, MS:25).

Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall detta omedelbart rapporteras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

- § 4. Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller att hanteringen sker inom skyddsområde. Utformningen av skyltarna skall ske enligt bilaga 2. Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Uppsättning av skyltar sker på cisternägarens bekostnad.
- § 5. Stationärt uppställd maskin driven med flytande bränsle skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet kan hindras att tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

Vad som sagts ovan gäller även rörlig arbetsmaskin när denna ej är i drift.

07FS 1993:1

- § 6. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och att föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- § 7. Installation av värmepump som tar värme ur grund- eller ytvatten får ej anordnas utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ej heller rörslingor i mark för ytjordvärme.
- § 8. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av ovan under § 5 och § 6 angivna produkter får endast uppläggas efter tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar. Nedgrävning av döda djur får ej ske utan att samråd skett med Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 9. Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, pressaft och dylikt samt ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckage, eller genom bräddning t ex vid regn kan tränga ner i marken. Före anordnandet av sådan anläggning skall anmälan göras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Till anmälan skall bifogas beskrivning och ritning över anläggningen.
- § 10. Spridning av naturgödsel, flytgödsel, urin, pressaft, andra gödningsämnen samt dammbindningsmedel får inte ske i större omfattning än vad som erfordras ur gödslingssynpunkt och för normalt underhåll av vägar. Avloppsslam får ej spridas.
- § 11. Skadedjurs- och växtbekämpningsmedel får ej användas i skogs- eller jordbruk.
- § 12. Avloppsvatten får inte utledas i marken utan Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Avloppsledningar skall utföras med täta fogar.
- Före utbyggnad av sluten avloppsledning som inte är avsedd att föra avloppsvatten till allmän avloppsanläggning skall skriftlig anmälan göras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- För kommunens avloppsreningsverk gäller att arbeten som kan medföra föroreningsrisk för vattentäkten skall anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 13. Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete får inte utföras till lägre nivå än 3 m över högsta grundvattenyta inom den inre skyddszonen. Inom den yttre skyddszonen gäller motsvarande lägsta nivå 1 m. Den som vill utföra grus- eller sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av den, beroende på täktläget, gällande lägsta schaktnivån.
- Täktområde får inte återställas med sådant material eller på sådant sätt att grunvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.
- § 14. Skyddsdikning i samband med skogsförnygring får utföras först efter tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 15. Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för vattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.



- § 16. På väl synliga platser vid vägar som passerar igenom skyddsområdet skall det genom huvudmannens försorg uppsättas skyltar i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar; Utmärkning av vattentäkter vid väg. PM daterat 1989-01-11). **07FS 1993:1**
- § 17. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i enlighet med dessa föreskrifter får överklagas hos länsstyrelsen enligt 19 kap 6 § vattenlagen.
- § 18. Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.
- § 19. Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 februari 1993.

ULF LETTEVALL

Carl-Philip Jönsson

07FS 1993:1

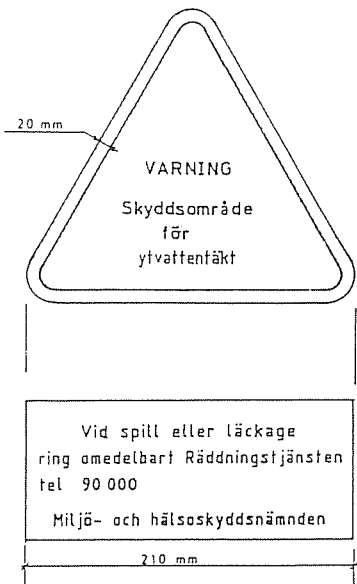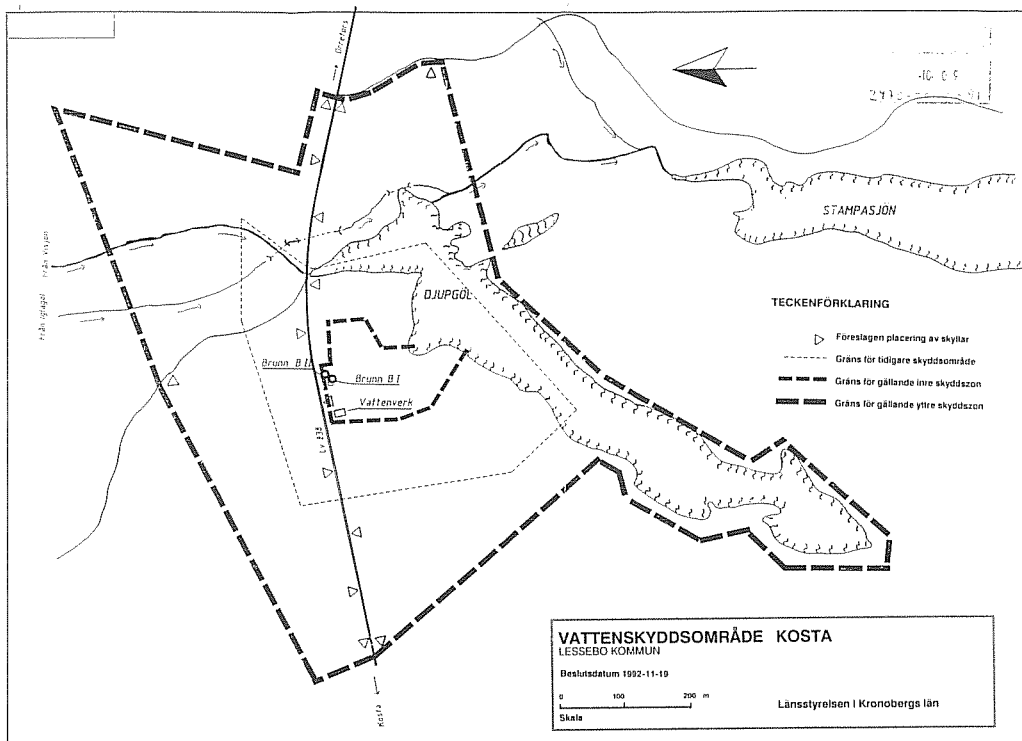

Anm. Skylten skall överensstämma med svensk standard för triangulär varningsskylt.

Anm. Liksidig triangel med sidan 210 mm
 Rambredd 20 mm
 Bokstavsstorlek 6 mm

Färger enligt	Motsvarande färgprov enligt
SIS 031411	Hesselgrens färgatlas
101 gul	YR 4-3-16 (år 1963 eller senare)
106 svart	24 (år 1966 eller senare)